


下水道(分流式)のしくみについて

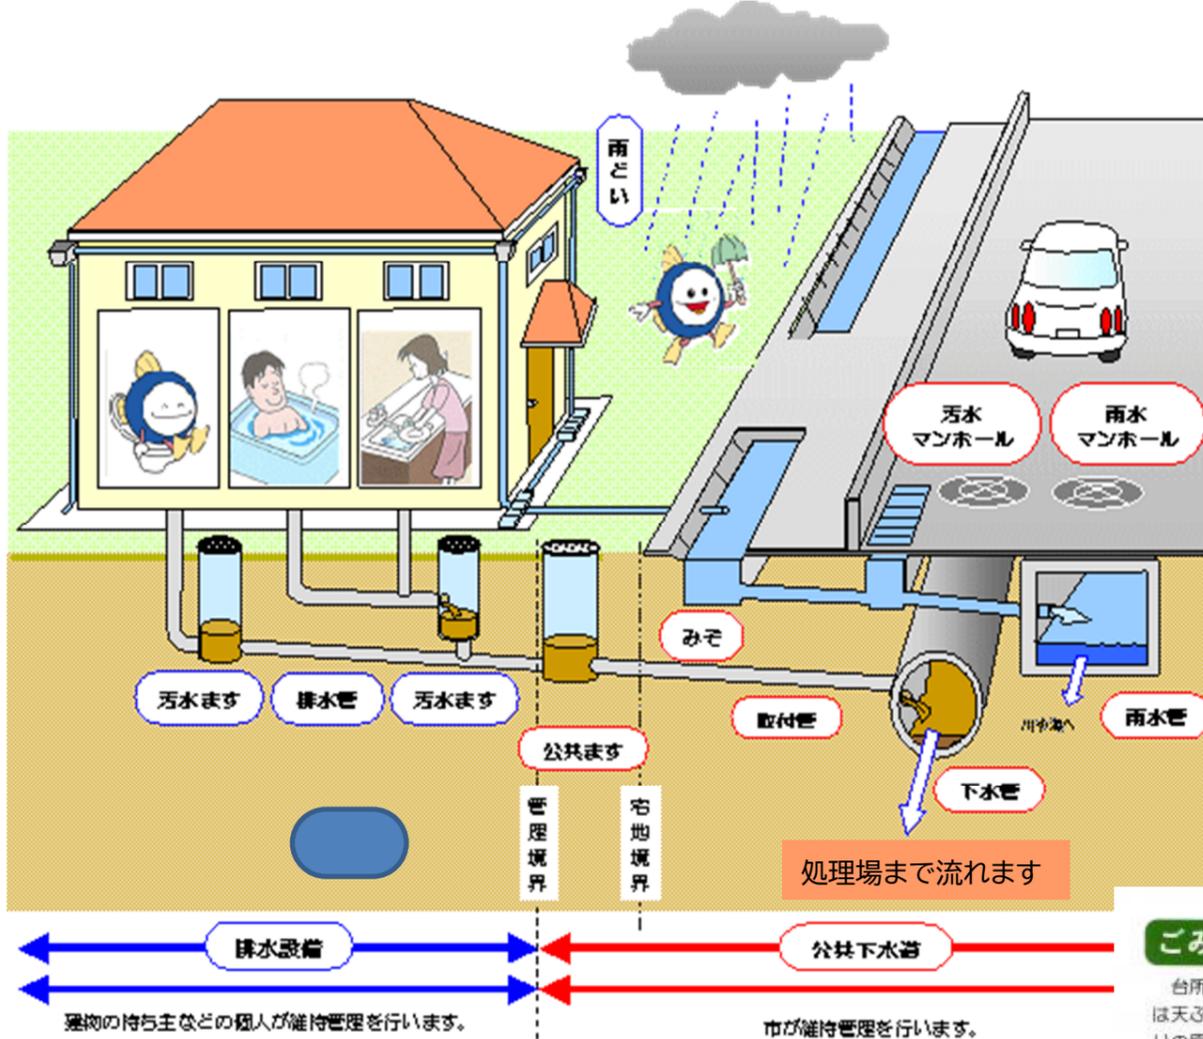

下水道は、大きく分けて汚水と雨水を併せて排水する「合流式」と汚水と雨水を分けて排水する「分流式」の2種類に大別されます。(左図参考)

下水道の整備が早かった東京都等の大都市では「合流式」で下水道が整備されていますが、松江市では「分流式」で下水道が整備されています。

宅地内の雨水が、誤って汚水管に接続されていると、各家庭からの汚水が流れにくくなり、逆流する危険性があります。雨天時に汚水の流れが悪く感じられる場合には、誤接続の確認をお願いいたします。

また、下水道の供用が始まってから40年余りが経ちました。私たちの生活様式が当時から様変わりしたこともあり、様々な弊害(故障)も生じています。普段あたり前のように使用している下水道は大切なライフラインの一つですので、下水道の使用に際しての注意点を今一度ご覧いただき、市民の共用施設である下水道を大切にご利用願います。

ごみや廃油は流さない

台所から出る野菜くず、残飯あるいは天ぷら油等の廃油は、排水管の詰まりの原因となりますので、流さないでください。



水洗トイレには溶ける紙を

水洗トイレには、必ず水に溶ける紙を使用し、水に溶けない紙やビニール等を流さないでください。



汚水ますはときどき点検を

宅地内の汚水ますは、ときどき蓋をあけて点検・清掃してください。汚水の流れが悪くなり、詰まりを防ぎます。



危険物や化学薬品等は流さない

アルコール、ガソリン、灯油など揮発性の高い危険物その他の化学薬品等は、気化爆発を起こしたり、排水管を損傷することがあります。また、工場や事業所から排水を流す場合は、有害物質を取り除くための除害施設が必要となります。



雨水は流せません

松江市の下水道は、分流式で汚水専用ですから雨水や池の水などは流さないでください。



ますの近くに植樹しないで

汚水ますや排水管の近くに植樹しないでください。樹根が侵入して詰まりや破損の原因となります。



Q.「公共ます」とは

A.道路境界付近から1m前後の敷地内にある市章(松江市のマーク)が入った汚水ますのことで、コンクリート製・樹脂製があります。

公共ますは合併前の旧市町村のマークの入ったものもありますが、いずれの場合でも公共ますの維持管理は上下水道局で行います。



上下水道局からのお願い!

- マンホールや公共ますの蓋が壊れている
 - マンホールや汚水ますから汚水があふれている
 - 公共ますの中に異物や木の根がある
 - 異臭がする、マンホールやポンプの制御盤から異音がする
- といった場合は、上下水道局までご連絡ください

異物がからまった汚水マンホールポンプ



ダム貯水量と水道水の使用状況

ダムの貯水量について

令和4年4月28日現在

	利用容量※	現在の貯水量	貯水率		利用容量	現在の貯水量	貯水率
千本ダム	378,919 m ³	378,919 m ³	100.0%	布部ダム	4,270,000 m ³	3,346,000 m ³	78.3%
大谷ダム	1,327,802 m ³	1,271,394 m ³	95.8%	山佐ダム	1,100,000 m ³	保守欠損	- %
				尾原ダム	31,100,000 m ³	27,175,000 m ³	87.3%

松江市全体で使った水の量は...

令和4年4月分の合計は1,767,207m³ でした。1件あたり1ヶ月18.68m³ になります。

※利水容量とは上水道用等に利用される水をためる容量のことです。

松江市上下水道局

松江市学園南一丁目17-24

TEL 55-4888

<https://www.water.matsue.shimane.jp>

松江市上下水道局

上下水道 NEWS