

令和6年度水質検査結果

松 江 地 区

松江市上下水道局

目 次

松 江 地 区

I 松江地区の主な施設について	1
1、管末給水栓の毎日検査について	2
2、管末給水栓や浄水場での水質検査について	3～4
水質検査結果詳細	
忌部水系	5～13
左水水系	14～18
枕木水系	19～25
県受水系(飯梨川)	26～29
県受水系(斐伊川)	30～40
3、農薬類の検査について	41
水質検査地点(地図)	42～45

I、松江地区

松江地区(市街地及び秋鹿方面、本庄方面)は、島根県水道用水供給事業(以下「県用水事業」という。)の斐伊川水系と飯梨川水系、自己水源の忌部水系、左水水系、枕木水系とに区分され給水されています。

主な施設は下記のとおりです。

①原水・浄水場・受水施設

水系	施設名	所在地	規模及び能力	型式
忌部	千本ダム	左岸 西忌部町 右岸 東忌部町	378,919m ³	溢流式直線重力粗石コンクリート造
	大谷ダム	東忌部町	1,327,802m ³	溢流式直線重力コンクリート造
	忌部浄水場	東忌部町	25,600m ³ /日	傾斜板沈降薬品沈澱池 緩速ろ過
左水	左水水源地	西忌部町	1,000m ³ /日	深井戸2本
枕木	枕木浄水場	枕木町	35m ³ /日	浅井戸2本、緩速ろ過
飯梨川	竹矢ポンプ場	竹矢町	35,000m ³ /日	浄水受水
斐伊川	大野配水池	上大野町	500m ³	浄水受水
	長江配水池	東長江町	610m ³	浄水受水
	古志ポンプ場	古志町	3,300m ³ /日	浄水受水
	春日配水池	春日町	6,000m ³	浄水受水
	持田配水池	東持田町	1,000m ³	浄水受水

②主な配水池など

水系	配水池名	所在地	規模	型式
忌部	国屋	国屋町	2,200m ³	二槽式プレストレストコンクリート造円形
	乃白ポンプ場	乃白町	3,000m ³	SUSパネルタンク(震度7対応)
	大庭	大庭町	6,000m ³	プレストレストコンクリート造円形
左水	左水	西忌部町	600m ³	プレストレストコンクリート造円形
	千本	東忌部町	200m ³	プレストレストコンクリート造円形
飯梨川	矢田	矢田町	6,000m ³	プレストレストコンクリート造円形
	朝酌	西尾町	5,500m ³	プレストレストコンクリート造円形
	ソフトビジネスパーク	北陵町	600m ³	プレストレストコンクリート変形2層構造
斐伊川	大野	上大野町	500m ³	SUSパネルタンク(2槽式)
	長江	東長江町	610m ³	プレストレストコンクリート造円形
	古志第2	古志町	1,220m ³	RC造
	春日	春日町	6,000m ³	プレストレストコンクリート造円形
	持田	東持田町	1,000m ³	プレストレストコンクリート造円形

1、管末給水栓の毎日検査について

水道法で定められた毎日の色・濁り・残留塩素濃度の測定については、下記の25箇所の管末給水栓で行い、全て異常ありませんでした。

残留塩素測定結果

(年間・mg/L)

水系	配水池等	測定地点	最高	最低	平均
忌部	忌部浄水場	西茶町	0.25	0.10	0.25
	大庭配水池	東津田町	0.55	0.25	0.37
	国屋配水池	古曾志町	0.60	0.30	0.49
左水	左水配水池	東忌部町	0.40	0.10	0.16
枕木	枕木浄水場	枕木町	0.30	0.18	0.26
飯梨川	矢田配水池	東津田町	0.55	0.30	0.39
		竹矢町	0.23	0.19	0.22
	朝酌配水池	西持田町	0.50	0.10	0.18
		上宇部尾町	0.20	0.10	0.20
斐伊川	大野配水池	上根尾	0.40	0.10	0.24
		大垣町	0.50	0.20	0.38
		津ノ森	0.40	0.20	0.30
		上岡	0.30	0.10	0.19
	六坊配水池	六坊	0.50	0.10	0.32
	魚瀬配水池	魚瀬町	0.25	0.20	0.20
	長江配水池	本谷	0.50	0.20	0.35
		西長江	0.20	0.20	0.20
	古志第2配水池	薦津町	0.55	0.20	0.40
	春日配水池	春日町	0.25	0.20	0.21
	川部配水池	川部	1.00	0.15	0.20
	持田配水池	本庄町	0.30	0.20	0.24
		長海町	0.30	0.10	0.20
		東持田町	0.40	0.30	0.31
	納蔵配水池	東持田町	0.40	0.40	0.40
	万原配水池	手角町	0.30	0.20	0.20

2、管末給水栓や浄水場での水質検査について

(1)検査箇所について

下記の場所で水質基準項目や水質管理目標設定項目、農薬やクリプトスポリジウムなどの検査を行いました。

検査箇所(自己水源)

水系		試料名	区分	汚染 レベル	原水や浄水場など					管末
					水質基 準等	PFAS	指標菌	クリ プト	農薬	水質 基準
忌部	忌部 浄水場	千本ダム原水	ダム水	4	○		○	○	○	
		大谷ダム原水	ダム水	4	○		○	○	○	
		浄水送水管	浄水処理		○	○		○		
	上乃木管末		浄水						○	
	古志原管末		浄水						○	
	朝日ヶ丘管末		浄水						○	
左水		左水原水	地下水	1	○		○			
		左水送水	浄水処理		○	○				
		西忌部管末	浄水							○
枕木	枕木 浄水場	枕木第1原水	浅井戸	3	○		○	○	○	
		枕木第2原水	浅井戸	3	○		○	○	○	
		浄水送水管	浄水処理		○	○		○		
	枕木管末		浄水							○
計					8	3	5	6	4	5

検査箇所(県用水事業)

水系	試料名	区分	汚染 レベル	原水や浄水場など					管末 水質 基準
				水質基 準等	PFAS	指標菌	クリ プト	農薬	
飯 梨 川	東津田管末	浄水							○
	学園南管末	浄水							○
	上宇部尾管末	浄水							○
	北陵管末	浄水							○
斐 伊 川	西ノ村管末	浄水							○
	大垣管末	浄水							○
	上岡管末	浄水							○
	津ノ森管末	浄水							○
	魚瀬管末	浄水							○
	西長江管末	浄水							○
	薦津管末	浄水							○
	比津が丘管末	浄水							○
	納蔵管末	浄水							○
	川部管末	浄水							○
	長海管末	浄水							○
県用水事業小計				0	0	0	0	0	15

(2)水質基準項目の検査について

管末給水栓及び浄水場出口においては全て水質基準に適合しており、安全が確認されました。

県用水事業の受水については、県企業局が検査したデータを提供して頂き、全て水質基準に適合していることを確認しています。

(3)有機フッ素化合物(PFAS)の検査について

有機フッ素化合物(PFAS)の検査は、国からの指導が開始された2020年より毎年8月に実施しています。これまで検出されたことはありません。

また、県用水事業においても、検出されていないことを確認しています。

(4)クリプトスポリジウム及び農薬類の検査について

クリプトスポリジウムの検査については、全て検出されませんでした。

また、農薬類の検査については、数種類の農薬が検出されましたが、全て目標値以下でしたので、問題ありません。

(農薬類の詳細は41Pに記載)

※詳しい検査結果は、一覧表をご覧ください。

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 忌部水系 千本ダム原水

	採水月	単位	4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	220	1000	500	220	850	700	880	400	1300	650	320	320	1300	220	613
2	大腸菌		陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.000
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.000
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	0.005	<0.004	0.008	<0.004	0.008	0.011	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.011	<0.004	0.003
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.33	0.37	0.08	0.29	0.04	0.33	0.60	0.41	0.33	0.45	0.51	0.47	0.60	0.04	0.35
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	0.01
13	ほう素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L															
22	クロロ酢酸	mg/L															
23	クロロホルム	mg/L															
24	ジクロロ酢酸	mg/L															
25	ジブロモクロロメタン	mg/L															
26	臭素酸	mg/L															
27	総トリハロメタン	mg/L															
28	トリクロロ酢酸	mg/L															
29	ブロモジクロロメタン	mg/L															
30	ブロモホルム	mg/L															
31	ホルムアルデヒド	mg/L															
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.143	0.482	0.084	0.183	0.065	0.057	0.308	0.120	0.071	0.055	0.083	0.090	0.482	0.055	0.145
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.282	0.876	0.857	0.596	0.664	0.391	0.751	0.422	0.653	0.459	0.603	0.441	0.876	0.282	0.583
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	0.012	<0.005	<0.005	0.058	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.058	<0.005	0.006
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.3	7.3	10.0	7.7	10.5	7.2	7.7	8.7	9.7	10.4	12.1	8.7	12.1	7.2	9.0
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.037	0.115	0.259	0.114	0.220	0.108	0.114	0.120	0.231	0.098	0.098	0.107	0.259	0.037	0.135
38	塩化物イオン	mg/L	11.7	9.5	13.3	9.4	13.5	10.9	9.7	11.8	13.3	15.7	19.7	13.4	19.7	9.4	12.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	26.1	25.6	36.8	29.4	37.0	26.4	27.6	26.1	32.7	32.7	33.2	26.2	37.0	25.6	30.0
40	蒸発残留物	mg/L		102			89			86			107		107	86	96
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000115	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000115	<0.000001	0.000010
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	1.39	2.89	1.86	2.44	1.66	1.98	2.51	1.14	1.21	1.00	1.24	0.89	2.89	0.89	1.68
47	PH値		7.1	7.2	7.0	6.8	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	6.8	7.1
48	味																
49	臭気		微沼沢	微どぶ	微どぶ微スミ	微沼沢	微沼沢	微生ぐさ微沼沢	微沼沢	微沼沢	微沼沢	微沼沢	微沼沢	微沼沢			
50	色度	度	16	44	25	28	18	16	34	14	15	11	13	11	44	11	20
51	濁度	度	6.5	25.4	11.0	6.9	6.6	6.5	21.2	8.5	9.7	4.6	7.8	7.9	25.4	4.6	10.2

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 忌部水系 大谷ダム原水

	採水月	単位	4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月20日	9月1日	10月8日	11月12日	12月10日	1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	30	20	80	100	430	260	420	390	62	18	24	22	430	18	155
2	大腸菌		陽性	陽性	陰性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.000
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23	0.21	0.18	0.16	0.12	0.13	0.17	0.16	0.16	0.17	0.19	0.20	0.23	0.12	0.17
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13	ほう素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L															
22	クロロ酢酸	mg/L															
23	クロロホルム	mg/L															
24	ジクロロ酢酸	mg/L															
25	ジブロモクロロメタン	mg/L															
26	臭素酸	mg/L															
27	総トリハロメタン	mg/L															
28	トリクロロ酢酸	mg/L															
29	ブロモジクロロメタン	mg/L															
30	ブロモホルム	mg/L															
31	ホルムアルデヒド	mg/L															
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	0.000
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.092	0.065	0.045	0.042	0.062	0.051	0.073	0.110	0.055	0.036	0.038	0.040	0.110	0.036	0.059
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.132	0.100	0.062	0.063	0.089	0.098	0.157	0.181	0.103	0.085	0.080	0.084	0.181	0.062	0.103
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9	8.9	8.9	8.5	8.4	8.0	8.1	7.9	8.0	8.3	8.4	8.5	8.9	7.9	8.4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.010	0.010	0.005	0.008	0.025	0.033	0.031	0.024	0.016	0.016	0.012	0.010	0.033	0.005	0.017
38	塩化物イオン	mg/L	12.7	12.6	12.5	11.8	11.7	11.4	10.7	10.7	10.9	11.5	11.7	11.9	12.7	10.7	11.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	23.3	23.6	23.8	23.2	22.4	21.0	21.3	19.9	20.1	20.8	20.8	21.0	23.8	19.9	21.8
40	蒸発残留物	mg/L		75			59			69			69		75	59	68
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000000
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	1.18	1.21	1.07	1.12	1.19	1.26	1.34	1.36	1.23	1.49	1.14	1.07	1.49	1.07	1.22
47	PH値		7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2
48	味																
49	臭気		微沼沢	微沼沢	微沼沢	微沼沢	微沼沢	微沼沢	微沼沢	微沼沢	微沼沢	微沼沢	微沼沢	微沼沢			
50	色度	度	7	5	3	4	5	6	9	8	5	5	5	4	9	3	6
51	濁度	度	3.2	2.2	1.1	1.1	2.2	2.7	6.5	7.2	4.2	3.3	2.7	2.3	7.2	1.1	3.2

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 忌部水系 浄水送水管

	採水月	単位	4月16日	5月16日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及其化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及其化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及其化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及其化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及其化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.29	0.24	0.39	0.15	0.32	0.44	0.34	0.30	0.30	0.35	0.37	0.44	0.15	0.32
12	フッ素及其化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13	ほう素及其化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	<0.05	0.05	0.06	0.05	0.12	0.08	0.10	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.12	<0.05	0.05
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.002			0.004			0.001			<0.001		0.004	<0.001	0.002
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.005			0.009			0.001			<0.001		0.009	<0.001	0.004
28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.002			0.003			<0.005			<0.001		0.003	<0.001	0.001
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	0.000
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及其化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及其化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
34	鉄及其化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
35	銅及其化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及其化合物	mg/L	9.0	9.0	10.4	8.4	10.6	8.8	8.8	8.8	9.5	10.0	10.8	9.0	10.8	8.4	9.4
37	マンガン及其化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
38	塩化物イオン	mg/L	14.3	14.1	16.0	12.6	16.5	14.1	13.9	13.7	14.9	16.1	17.5	14.9	17.5	12.6	14.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	25.3	26.7	37.0	29.9	32.6	26.8	26.6	24.3	28.4	27.1	29.0	23.2	37.0	23.2	28.1
40	蒸発残留物	mg/L		71			83			73			88		88	71	79
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジオキシシン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.56	0.73	0.75	0.83	0.56	0.78	0.73	0.54	0.45	0.53	0.50	0.47	0.83	0.45	0.62
47	PH値		7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.2	6.9	7.1
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	0.4	0.8	0.8	1.2	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	1.2	0.3	0.6
51	濁度	度	0.03	0.02	0.03	0.02	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	<0.01	0.02

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 忌部水系 千本ダム原水

		採水月	単位	4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
	10	亜塩素酸	mg/L															
	12	二酸化塩素	mg/L															
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	14	抱水クロラール	mg/L															
	15	農薬類			0.122	0.310	0.000									0.310	<0.001	0.144
	16	残留塩素	mg/L															
	19	遊離炭酸	mg/L	4.0	4.2	6.7	8.6	6.3	5.5	3.3	2.4	3.6	3.5	3.2	3.3	8.6	2.4	4.6
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	23	臭気強度(TON)																
	27	腐食性(ランゲリア指数)			-2.3			-1.7			-2.2			-2.3		-1.7	-2.3	-2.1
	28	従属栄養細菌						940								940	940	940
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	31	有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L															
クリプト対策		大腸菌(最確数)	MPN/100ml	7.3	65.7	17.5	8.6	28.5	107.6	29.2	38.9	298.7	13.5	9.6	10.8	298.7	7.3	53.0
		嫌気性芽胞菌			陽性			陽性			陰性			陽性				
		クリプトスポリジウム・ジアルジア	個/20L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の項目		電気伝導率	μS/cm	91	87	122	98	124	108	94	105	124	124	138	104	138	87	110
		総酸度	mg/L	4.5	4.8	7.6	9.8	7.2	6.3	3.7	2.7	4.1	4.0	3.6	3.8	9.8	2.7	5.2
		侵食性遊離炭酸	mg/L	3.8	4.0	6.1	8.1	5.8	5.1	3.1	2.2	3.3	3.2	2.9	3.2	8.1	2.2	4.2
		総アルカリ度	mg/L	20.0	21.0	34.5	26.5	36.5	29.5	21.5	22.5	29.5	28.0	26.5	19.5	36.5	19.5	26.3
		全リン	mg/L	0.03	0.08	0.05	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.03	0.04
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		全窒素	mg/L	0.46	0.63	0.40	0.56	0.25	0.48	0.71	0.46	0.43	0.54	0.61	0.60	0.71	0.25	0.51
		硝酸態窒素	mg/L	0.33	0.37	0.08	0.28	0.04	0.32	0.59	0.41	0.33	0.45	0.51	0.47	0.59	0.04	0.35
		アンモニア態窒素	mg/L	<0.02	0.06	0.15	0.09	0.07	0.08	0.04	<0.02	0.05	0.04	0.03	<0.02	0.15	<0.02	0.05
		臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		硫酸イオン	mg/L	6.6	6.2	5.8	6.3	5.4	7.0	8.5	6.4	6.7	7.4	7.9	7.1	8.5	5.4	6.8
		カルシウム(Ca)	mg/L	6.8	6.8	9.6	7.8	9.7	7.3	7.4	6.8	8.5	8.5	8.7	6.7	9.7	6.7	7.9
		カルシウム硬度(Ca×2.497)	mg/L	17.0	17.0	24.0	19.5	24.2	18.2	18.5	17.0	21.2	21.2	21.7	16.7	24.2	16.7	19.7
		マグネシウム(Mg)	mg/L	2.2	2.1	3.1	2.4	3.1	2.0	2.2	2.2	2.8	2.8	2.8	2.3	3.1	2.0	2.5
		マグネシウム硬度(Mg×4.118)	mg/L	9.1	8.6	12.8	9.9	12.8	8.2	9.1	9.1	11.5	11.5	11.5	9.5	12.8	8.2	10.3
		カリウム(K)	mg/L	1.2	1.5	1.7	1.5	1.7	1.6	1.7	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	1.7	1.1	1.4
		モリブデン(Mo)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
		シアン化物イオン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.005		<0.001	<0.001	<0.001
		塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.005		<0.001	<0.001	<0.001
		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.7	1.1	0.5	0.9	1.2	0.9	0.8	0.8	1.1	1.7	1.5	1.2	1.7	0.5	1.0
		化学的酸素要求量(COD)	mg/L	2.3	5.7	3.5	3.1	2.9	3.5	4.3	1.6	1.3	1.6	1.7	1.3	5.7	1.3	2.7
		溶存酸素(DO)	mg/L	9.2	7.5	3.5	4.3	1.9	5.1	6.6	7.8	10.2	10.9	11.6	10.9	11.6	1.9	7.5
		溶存酸素百分率	%	90	78	21	50	24	65	73	77	86	91	93	98	98	21	71
		浮遊物質(SS)	mg/L	5.0	21.0	5.5	5.1	5.4	5.8	14.0	6.0	6.8	4.0	7.2	7.8	21.0	4.0	7.8
		紫外線(UV)吸光度	Abs	0.089	0.220	0.091	0.136	0.074	0.075	0.184	0.072	0.069	0.051	0.051	0.048	0.220	0.048	0.097
		大腸菌群(定性)		陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性			
		大腸菌群(定量)	MPN/100ml	613.1	6667	1732.9	988	3441	11199	2603	1986.3	9208	2224	689.3	920.8	11199.0	613.1	3522.7
		水温	℃	12.3	16.1	20.2	22.2	28.1	25.5	19.9	14.2	8.2	5.6	3.7	8.5	28.1	3.7	15.4

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 忌部水系 大谷ダム原水

		採水月	単位	4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
	10	亜塩素酸	mg/L															
	12	二酸化塩素	mg/L															
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	14	抱水クロラール	mg/L															
	15	農薬類			0.000	0.010	0.015									0.015	<0.001	0.008
	16	残留塩素	mg/L															
	19	遊離炭酸	mg/L	3.1	2.6	2.5	2.8	3.2	2.4	2.6	2.5	2.3	2.6	2.2	2.9	3.2	2.2	2.6
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	23	臭気強度(TON)																
	27	腐食性(ランゲリア指数)			-2.3			-2.1			-2.4			-2.7		-2.1	-2.7	-2.4
	28	従属栄養細菌						880								880	880	880
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	31	有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L															
クリプト対策		大腸菌(最確数)	MPN/100ml	4.1	1.0	0.0	3.0	5.2	4.1	2.0	8.6	7.3	2.0	0.0	0.0	8.6	0.0	3.1
		嫌気性芽胞菌			陰性			陰性			陰性			陰性				
		クリプトスポリジウム・ジアルジア	個/20L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の項目		電気伝導率	μS/cm	95	96	98	96	93	92	88	89	91	92	94	94	98	88	93
		総酸度	mg/L	3.5	2.9	2.8	3.2	3.6	2.7	3.0	2.8	2.6	2.9	2.5	3.3	3.6	2.5	3.0
		侵食性遊離炭酸	mg/L	3.0	2.4	2.3	2.7	3.0	2.3	2.5	2.4	2.2	2.4	2.1	2.8	3.0	2.1	2.5
		総アルカリ度	mg/L	18.0	18.0	20.0	19.5	19.5	19.5	19.0	18.0	17.5	19.0	18.0	17.0	20.0	17.0	18.6
		全リン	mg/L	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		全窒素	mg/L	0.35	0.32	0.28	0.27	0.20	0.20	0.26	0.24	0.32	0.27	0.35	0.31	0.35	0.20	0.28
		硝酸態窒素	mg/L	0.23	0.21	0.18	0.16	0.12	0.13	0.17	0.16	0.16	0.17	0.19	0.20	0.23	0.12	0.17
		アンモニア態窒素	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
		臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		硫酸イオン	mg/L	7.1	6.9	6.8	6.5	6.3	6.2	6.1	6.2	6.3	6.5	6.8	6.9	7.1	6.1	6.6
		カルシウム(Ca)	mg/L	5.9	6.0	6.1	6.0	5.7	5.6	5.4	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	6.1	5.0	5.5
		カルシウム硬度(Ca×2.497)	mg/L	14.7	15.0	15.2	15.0	14.2	14.0	13.5	12.5	12.7	13.0	13.0	13.2	15.2	12.5	13.8
		マグネシウム(Mg)	mg/L	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	1.7	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	2.1	1.7	1.9
		マグネシウム硬度(Mg×4.118)	mg/L	8.6	8.6	8.6	8.2	8.2	7.0	7.8	7.4	7.4	7.8	7.8	7.8	8.6	7.0	7.9
		カリウム(K)	mg/L	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3
		モリブデン(Mo)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
		シアン化物イオン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.005		<0.001	<0.001	<0.001
		塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.005		<0.001	<0.001	<0.001
		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.8	0.6	0.2	0.8	0.8	0.4	0.4	0.5	0.5	1.5	1.1	1.2	1.5	0.2	0.7
		化学的酸素要求量(COD)	mg/L	1.6	1.9	1.6	2.0	2.0	2.1	1.8	2.2	2.1	1.7	1.6	1.6	2.2	1.6	1.9
		溶存酸素(DO)	mg/L	10.0	9.3	8.2	7.1	6.0	6.3	7.1	8.2	9.5	10.2	10.7	10.6	10.7	6.0	8.6
		溶存酸素百分率	%	97	98	22	89	80	83	83	86	86	85	85	88	98	22	82
		浮遊物質(SS)	mg/L	2.2	2.2	0.5	3.1	1.1	2.6	5.0	6.0	4.4	2.4	2.3	1.6	6.0	0.5	2.8
		紫外線(UV)吸光度	Abs	0.058	0.056	0.033	0.036	0.038	0.039	0.052	0.050	0.037	0.037	0.033	0.034	0.058	0.033	0.042
		大腸菌群(定性)		陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	0.0	0.0	#DIV/0!
		大腸菌群(定量)	MPN/100ml	50.4	156.5	43.1	435.2	1986.3	2419.6	2419.6	3370	1966.3	52.0	25.9	11.0	3370.0	11.0	1078.0
		水温	℃	12.8	16.6	20.6	25.6	28.9	28.4	24.2	18.1	12.2	6.7	4.5	5.3	28.9	4.5	17.0

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 忌部水系 浄水送水管

		採水月	単位	4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
	10	亜塩素酸	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	12	二酸化塩素	mg/L					<0.06								<0.06	<0.06	<0.06
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類																
	16	残留塩素	mg/L	0.60	0.62	0.43	0.66	0.82	0.64	0.71	0.51	0.54	0.44	0.51	0.50	0.82	0.43	0.58
	19	遊離炭酸	mg/L	2.8	2.2	4.3	4.6	4.0	2.9	2.0	2.2	2.6	2.7	2.5	3.0	4.6	2.0	3.0
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	23	臭気強度(TON)						<1								<1	<1	<1
	27	腐食性(ランゲリア指数)			-2.3			-1.7			-2.4			-2.6		-1.7	-2.6	-2.3
	28	従属栄養細菌						0								0	0	0
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	31	有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L					<0.000002								<0.000002	<0.000002	<0.000002
クリプト対策		大腸菌(最確数)	MPN/100ml															
		嫌気性芽胞菌																
		クリプトスポリジウム・ジアルジア	個/20L		0			0			0			0		0	0	0
その他の項目		電気伝導率	μS/cm	104	107	135	112	130	112	111	104	116	118	125	104	135	104	115
		総酸度	mg/L	3.2	2.5	4.9	5.2	4.5	3.3	2.3	2.5	3.0	3.1	2.8	3.4	5.2	2.3	3.4
		侵食性遊離炭酸	mg/L	2.7	2.1	3.9	4.3	3.6	2.7	1.9	2.1	2.5	2.5	2.3	2.9	4.3	1.9	2.8
		総アルカリ度	mg/L	17.5	20.0	31.0	24.0	29.0	22.0	19.0	19.5	22.0	22.0	23.0	15.5	31.0	15.5	22.0
		全リン	mg/L															
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		全窒素	mg/L	0.35	0.33	0.31	0.42	0.19	0.32	0.43	0.33	0.41	0.35	0.38	0.40	0.43	0.19	0.35
		硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.29	0.24	0.39	0.15	0.32	0.44	0.34	0.30	0.30	0.35	0.37	0.44	0.15	0.32
		アンモニア態窒素	mg/L															
		臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		硫酸イオン	mg/L	7.3	7.1	6.5	7.0	6.6	7.5	8.1	6.8	7.1	7.1	7.8	7.6	8.1	6.5	7.2
		カルシウム(Ca)	mg/L	6.5	6.9	9.7	8.0	8.6	7.3	7.0	6.3	7.4	6.9	7.5	6.0	9.7	6.0	7.3
		カルシウム硬度(Ca×2.497)	mg/L	16.2	17.2	24.2	20.0	21.5	18.2	17.5	15.7	18.5	17.2	18.7	15.0	24.2	15.0	18.3
		マグネシウム(Mg)	mg/L	2.2	2.3	3.1	2.4	2.7	2.1	2.2	2.1	2.4	2.4	2.5	2.0	3.1	2.0	2.4
		マグネシウム硬度(Mg×4.118)	mg/L	9.1	9.5	12.8	9.9	11.1	8.6	9.1	8.6	9.9	9.9	10.3	8.2	12.8	8.2	9.8
		カリウム(K)	mg/L	1.2	1.3	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.6	1.2	1.4
		モリブデン(Mo)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
		シアン化物イオン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L															
		化学的酸素要求量(COD)	mg/L															
		溶存酸素(DO)	mg/L															
		溶存酸素百分率	%															
		浮遊物質(SS)	mg/L															
		紫外線(UV)吸光度	Abs	0.008	0.014	0.016	0.016	0.011	0.012	0.013	0.008	0.009	0.009	0.008	0.007	0.016	0.007	0.011
		大腸菌群(定性)		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
		大腸菌群(定量)	MPN/100ml															
		水温	℃	12.5	16.3	20.7	23.2	28.3	27.0	21.7	15.3	9.7	5.9	4.2	7.4	28.3	4.2	16.0

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 忌部水系 自然流下系 上乃木管末

	採水月	単位	4月11日	5月14日	6月12日	7月9日	8月14日	9月11日	10月10日	11月12日	12月10日	1月15日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	#REF!	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.14								0.14	0.14	0.14
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		0.07			0.20			0.07			<0.06		0.20	<0.06	0.09
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.004			0.007			0.002			0.010		0.010	0.002	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.002			<0.002			<0.002		0.002	<0.002	0.001
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.006			0.009			0.005			0.004		0.009	0.004	0.006
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.017			0.028			0.012			0.009		0.028	0.009	0.017
28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.006			0.010			0.004			0.003		0.010	0.003	0.006
30	ブロモホルム	mg/L		0.001			0.002			0.001			0.001		0.002	0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					0.013								0.013	0.013	0.013
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					10.7								10.7	10.7	10.7
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	14.7	15.6	16.9	13.1	16.9	15.0	14.0	14.3	15.0	16.8	18.1	15.0	18.1	13.1	15.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					30.8								30.8	30.8	30.8
40	蒸発残留物	mg/L					98								98	98	98
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.9	0.5	0.7
47	PH値		6.9	7.2	6.8	6.8	7.2	7.2	6.9	7.2	7.3	7.2	7.4	7.1	7.4	6.8	7.1
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.0
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	105	117	135	111	126	114	110	104	117	116	125	103	135	103	115
	水温	℃	15.9	18.5	22.7	25.7	30.0	28.5	24.6	15.9	13.5	7.8	5.6	9.2	30.0	5.6	18.2

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 忌部水系 大庭配水池系 古志原管末

	採水月	単位	4月11日	5月14日	6月12日	7月9日	8月14日	9月11日	10月10日	11月12日	12月10日	1月15日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	#REF!	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.14								0.14	0.14	0.14
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		0.06			0.19			0.07			<0.06		0.19	<0.06	0.08
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.004			0.007			0.002			0.001		0.007	0.001	0.004
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.002			<0.002			<0.002		0.002	<0.002	0.001
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.006			0.009			0.005			0.004		0.009	0.004	0.006
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.018			0.027			0.013			0.008		0.027	0.008	0.017
28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.007			0.009			0.005			0.003		0.009	0.003	0.006
30	ブロモホルム	mg/L		0.001			0.002			0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					0.007								0.007	0.007	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					11.0								11.0	11.0	11.0
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	14.7	15.6	16.5	13.1	16.9	14.9	14.2	14.2	15.0	14.6	15.4	13.4	16.9	13.1	14.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					30.9								30.9	30.9	30.9
40	蒸発残留物	mg/L					96								96	96	96
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.9	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.6
47	P H値		7.0	7.2	7.0	6.9	7.2	7.2	7.0	7.3	7.3	7.1	7.2	7.0	7.3	6.9	7.1
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.6	1.5	<0.5	0.2
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	105	118	133	111	126	113	109	104	116	91	93	83	133	83	109
	水温	℃	13.9	18.0	21.8	25.3	29.7	29.4	22.3	19.5	12.3	9.9	7.3	10.3	29.7	7.3	18.3

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 忌部水系 国屋配水池系 朝日ヶ丘管末

	採水月	単位	4月17日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月18日	10月17日	11月14日	12月11日	1月16日	2月18日	3月13日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	#REF!	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.16								0.16	0.16	0.16
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		0.07			0.19			0.11			<0.06		0.19	<0.06	0.09
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.006			0.010			0.006			0.002		0.010	0.002	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.003			<0.002			<0.002		0.003	<0.002	0.001
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.005			0.009			0.005			0.005		0.009	0.005	0.006
26	臭素酸	mg/L		<0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.018			0.031			0.018			0.012		0.031	0.012	0.020
28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.002			0.003			0.003			<0.002		0.003	<0.002	0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.007			0.010			0.007			0.004		0.010	0.004	0.007
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			0.002			<0.001			0.001		0.002	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					11.6								11.6	11.6	11.6
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	12.7	13.5	14.5	12.3	14.3	10.8	12.4	12.1	13.2	15.1	16.8	13.4	16.8	10.8	13.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					26.4								26.4	26.4	26.4
40	蒸発残留物	mg/L					74								74	74	74
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
47	P H値		7.3	7.4	7.5	6.9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.4	7.3	7.2	7.5	6.9	7.3
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	95	101	114	98	113	106	98	92	100	104	110	87	114	87	102
	水温	℃	18.1	19.9	25.4	25.2	29.3	30.8	25.3	19.1	15.9	10.4	9.6	10.8	30.8	9.6	20.0

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 左水水系 左水原水

	採水月	単位	4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml		0			0			0			<0.0003		0	0	0
2	大腸菌			陰性			陰性			陰性			陰性				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001						<0.004		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.60	0.61	0.61	0.60	0.60	0.64	0.62	0.59	0.61	0.63	0.63	0.62	0.64	0.59	0.61
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13	ほう素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L															
22	クロロ酢酸	mg/L															
23	クロロホルム	mg/L															
24	ジクロロ酢酸	mg/L															
25	ジブロモクロロメタン	mg/L															
26	臭素酸	mg/L															
27	総トリハロメタン	mg/L															
28	トリクロロ酢酸	mg/L															
29	ブロモジクロロメタン	mg/L															
30	ブロモホルム	mg/L															
31	ホルムアルデヒド	mg/L															
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.5	8.6	8.5	8.4	8.4	8.7	8.5	8.4	8.4	8.3	6.7	8.4	8.7	6.7	8.3
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
38	塩化物イオン	mg/L	10.4	10.4	10.3	10.1	10.2	10.2	10.1	10.1	10.0	10.2	10.1	10.2	10.4	10.0	10.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	34.2	34.5	34.5	34.0	34.0	36.4	33.3	33.1	34.0	33.6	27.1	34.0	36.4	27.1	33.6
40	蒸発残留物	mg/L		103			93			102			110		110	93	102
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
47	PH値		6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7
48	味																
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
50	色度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
51	濁度	度	0.01	<0.01	0.01	0.04	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.04	<0.01	0.01

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 左水水系 左水送水

	採水月	単位	4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml					0								0	0	0
2	大腸菌						陰性										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.58	0.58	0.60	0.59	0.58	0.60	0.62	0.59	0.60	0.61	0.63	0.60	0.63	0.58	0.60
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13	ほう素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.09	0.09	0.10	0.08	0.06	0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	0.04
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.6	8.7	8.7	8.7	8.6	9.0	8.7	8.7	8.6	8.5	8.5	8.6	9.0	8.5	8.7
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
38	塩化物イオン	mg/L	10.4	10.4	10.4	10.4	10.3	10.4	10.5	10.3	10.3	10.3	10.3	10.4	10.5	10.3	10.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	34.5	34.5	34.5	34.5	34.0	36.4	33.6	33.3	33.6	34.2	34.2	34.2	36.4	33.3	34.3
40	蒸発残留物	mg/L		100			90			106			110		110	90	102
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
47	PH値		6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
51	濁度	度	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.00

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 左水水系 左水原水

		採水月	単位	4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
	10	亜塩素酸	mg/L															
	12	二酸化塩素	mg/L															
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	14	抱水クロラール	mg/L															
	15	農薬類																
	16	残留塩素	mg/L															
	19	遊離炭酸	mg/L	12.5	14.2	13.6	11.1	13.3	12.6	12.9	11.3	10.8	12.4	13.6	15.1	15.1	10.8	12.8
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチルtertブチルエーテル	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	23	臭気強度(TON)																
	27	腐食性(ランゲリア指数)			-2.5			-2.5			-2.5		-2.7			-2.5	-2.7	-2.6
	28	従属栄養細菌						58								58	58	58
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	31	有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L															
クリプト対策		大腸菌(最確数)	MPN/100ml		0.0			0.0			0.0		0.0			0.0	0.0	0.0
		嫌気性芽胞菌			陰性			陰性			陰性		陰性					
		クリプトスポリジウム・ジアルジア	個/20L															
その他の項目		電気伝導率	μS/cm	116	117	117	117	117	118	117	116	117	117	118	117	118	116	117
		総酸度	mg/L	14.2	16.1	15.4	12.6	15.1	14.3	14.7	12.8	12.3	14.1	15.5	17.2	17.2	12.3	14.5
		侵食性遊離炭酸	mg/L	11.6	13.2	12.6	10.2	12.4	11.7	12.0	10.4	10.0	11.5	12.7	14.1	14.1	10.0	11.9
		総アルカリ度	mg/L	36.5	36.0	36.0	37.5	36.0	35.0	36.5	37.5	35.5	37.0	35.5	36.5	37.5	35.0	36.3
		全リン	mg/L															
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		全窒素	mg/L	0.59	0.60	0.62	0.56	0.53	0.54	0.52	0.52	0.60	0.58	0.62	0.60	0.62	0.52	0.57
		硝酸態窒素	mg/L	0.60	0.61	0.61	0.60	0.60	0.64	0.62	0.59	0.61	0.63	0.63	0.62	0.64	0.59	0.61
		アンモニア態窒素	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
		臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.0	0.0	0.0
		硫酸イオン	mg/L	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	2.5	2.5	1.9	2.0
		カルシウム(Ca)	mg/L	8.1	8.2	8.2	8.0	8.0	8.8	7.9	7.8	8.0	8.0	6.4	8.0	8.8	6.4	8.0
		カルシウム硬度(Ca×2.497)	mg/L	20.2	20.5	20.5	20.0	20.0	22.0	19.7	19.5	20.0	20.0	16.0	20.0	22.0	16.0	19.9
		マグネシウム(Mg)	mg/L	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	3.4	3.3	2.7	3.4	3.5	2.7	3.3
		マグネシウム硬度(Mg×4.118)	mg/L	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.4	13.6	13.6	14.0	13.6	11.1	14.0	14.4	11.1	13.7
		カリウム(K)	mg/L	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	2.0	2.1	1.7	2.0
		モリブデン(Mo)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
		シアン化物イオン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L															
		化学的酸素要求量(COD)	mg/L															
		溶存酸素(DO)	mg/L															
		溶存酸素百分率	%															
		浮遊物質(SS)	mg/L															
		紫外線(UV)吸光度	Abs	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.000
		大腸菌群(定性)			陰性			陰性			陰性			陰性				
		大腸菌群(定量)	MPN/100ml		0.0			0.0			0.0			0.0		0.0	0.0	0.0
		水温	℃	12.5	12.4	12.6	12.9	12.6	12.8	12.8	12.6	12.5	12.6	12.5	12.6	12.9	12.4	12.6

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 左水水系 左水送水

		採水月	単位	4月16日	5月14日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月15日	2月13日	3月11日	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
	10	亜塩素酸	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	12	二酸化塩素	mg/L					<0.06								<0.06	<0.06	<0.06
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類																
	16	残留塩素	mg/L	0.35	0.31	0.32	0.31	0.29	0.26	0.26	0.29	0.29	0.31	0.32	0.36	0.36	0.26	0.31
	19	遊離炭酸	mg/L	10.7	11.2	12.6	10.3	11.5	10.6	11.5	11.4	10.4	12.0	11.4	11.7	12.6	10.3	11.3
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	23	臭気強度(TON)																
	27	腐食性(ランゲリア指数)			-2.4			-2.4			-2.4			-2.4		-2.4	-2.4	-2.4
	28	従属栄養細菌						0								0	0	0
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	31	有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L					<0.000002								<0.000002	<0.000002	<0.000002
クリプト対策		大腸菌(最確数)	MPN/100ml															
		嫌気性芽胞菌																
		クリプトスポリジウム・ジアルジア	個/20L															
その他の項目		電気伝導率	μS/cm	117	117	118	118	118	118	118	118	118	118	118	117	118	117	118
		総酸度	mg/L	12.2	12.7	14.3	11.7	13.1	12.0	13.1	13.0	11.8	13.6	13.0	13.3	14.3	11.7	12.8
		侵食性遊離炭酸	mg/L	9.9	10.3	11.7	9.5	10.7	9.8	10.6	10.5	9.6	11.1	10.6	10.8	11.7	9.5	10.4
		総アルカリ度	mg/L	37.5	36.5	36.5	38.0	36.5	35.0	37.0	38.0	36.5	38.0	36.5	36.5	38.0	35.0	36.9
		全リン	mg/L															
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		全窒素	mg/L	0.60	0.59	0.62	0.55	0.53	0.53	0.54	0.52	0.65	0.58	0.61	0.60	0.65	0.52	0.58
		硝酸態窒素	mg/L	0.58	0.58	0.60	0.59	0.58	0.60	0.62	0.59	0.60	0.61	0.63	0.60	0.63	0.58	0.60
		アンモニア態窒素	mg/L															
		臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.0	0.0	0.0
		硫酸イオン	mg/L	2.1	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.4	2.4	2.4	1.9	2.0
		カルシウム(Ca)	mg/L	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.8	8.0	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.8	7.9	8.2
		カルシウム硬度(Ca×2.497)	mg/L	20.5	20.5	20.5	20.5	20.0	22.0	20.0	19.7	20.0	20.2	20.2	20.2	22.0	19.7	20.4
		マグネシウム(Mg)	mg/L	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.3	3.4
		マグネシウム硬度(Mg×4.118)	mg/L	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.4	13.6	13.6	13.6	14.0	14.0	14.0	14.4	13.6	13.9
		カリウム(K)	mg/L	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	2.0	2.0
		モリブデン(Mo)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
		シアン化物イオン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L															
		化学的酸素要求量(COD)	mg/L															
		溶存酸素(DO)	mg/L															
		溶存酸素百分率	%															
		浮遊物質(SS)	mg/L															
		紫外線(UV)吸光度	Abs	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001
		大腸菌群(定性)																
		大腸菌群(定量)	MPN/100ml															
		水温	℃	13.2	13.3	13.9	14.5	14.4	14.4	14.4	13.0	12.0	11.5	11.4	11.7	14.5	11.4	13.1

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 左水水系 左水配水池系 西忌部管末

	採水月	単位	4月11日	5月14日	6月12日	7月9日	8月14日	9月11日	10月10日	11月12日	12月10日	1月15日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	#REF!	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.58								0.58	0.58	0.58
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		<0.06			0.08			0.09			<0.06		0.09	<0.06	0.04
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.003			0.006			0.001			<0.001		0.006	<0.001	0.003
28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	mg/L		0.002			0.004			0.001			<0.001		0.004	<0.001	0.002
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.011								0.011	0.011	0.011
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					0.012								0.012	0.012	0.012
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					8.9								8.9	8.9	8.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	10.3	10.4	10.3	10.4	10.4	10.8	10.3	10.5	10.4	10.5	10.9	10.3	10.9	10.3	10.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					37.6								37.6	37.6	37.6
40	蒸発残留物	mg/L		103			101			96			103		103	96	101
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	PH値		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.0	7.2	6.9	7.0
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	121	121	122	125	125	125	122	122	122	121	124	121	125	121	123
	水温	℃	10.5	19.4	23.1	25.8	29.3	28.1	19.6	16.0	12.2	7.0	4.6	8.8	29.3	4.6	17.0

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 枕木水系 枕木浄水場 枕木第1原水

	採水月	単位	4月22日	5月20日	6月17日	7月16日	8月26日	9月17日	10月15日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml		1			1			21			3		21	1	7
2	大腸菌			陰性			陰性			陽性			陰性				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.14	0.15	0.15	0.14	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	0.13	0.14
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	<0.05	0.06
13	ほう素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L													0.000	0.000	#DIV/0!
22	クロロ酢酸	mg/L													0.000	0.000	#DIV/0!
23	クロロホルム	mg/L															
24	ジクロロ酢酸	mg/L															
25	ジブロモクロロメタン	mg/L															
26	臭素酸	mg/L															
27	総トリハロメタン	mg/L															
28	トリクロロ酢酸	mg/L															
29	ブロモジクロロメタン	mg/L															
30	ブロモホルム	mg/L															
31	ホルムアルデヒド	mg/L															
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.011	<0.005	<0.005	<0.005	0.013	0.013	<0.005	0.002
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.007	0.007	<0.005	0.001
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	14.1	14.0	14.1	14.2	14.0	13.5	13.9	14.1	14.0	14.2	14.1	14.6	14.6	13.5	14.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	mg/L	19.4	19.3	19.3	19.6	19.2	19.3	19.2	19.3	19.1	17.1	19.1	19.5	19.6	17.1	19.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	68.9	68.3	68.9	69.6	68.9	66.2	67.5	68.7	68.9	69.2	69.4	71.6	71.6	66.2	68.8
40	蒸発残留物	mg/L		134			127			133			135		135	127	132
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
47	PH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4
48	味																
49	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
50	色度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.0
51	濁度	度	0.02	0.01	<0.01	0.05	0.03	0.02	0.02	0.06	0.02	0.03	0.02	0.08	0.08	<0.01	0.03

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 枕木水系 枕木浄水場 枕木第2原水

採水月	単位	4月22日	5月20日	6月17日	7月16日	8月26日	9月17日	10月15日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日	最高	最低	平均
1 一般細菌	個/ml		7			9			68			1		68	1	21
2 大腸菌			陰性			陰性			陽性			陰性				
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12
12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	<0.05	0.05
13 ほう素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L															
22 クロロ酢酸	mg/L															
23 クロロホルム	mg/L															
24 ジクロロ酢酸	mg/L															
25 ジブロモクロロメタン	mg/L															
26 臭素酸	mg/L															
27 総トリハロメタン	mg/L															
28 トリクロロ酢酸	mg/L															
29 ブロモジクロロメタン	mg/L															
30 ブロモホルム	mg/L															
31 ホルムアルデヒド	mg/L															
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.015	<0.005	<0.005	<0.005	0.011	0.015	<0.005	0.002
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.006	<0.005	0.001
34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
35 銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	14.0	13.9	14.0	14.0	13.8	13.5	13.9	14.0	13.9	14.1	14.1	14.4	14.4	13.5	14.0
37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/L	19.9	19.8	20.0	19.8	19.9	20.0	19.8	19.6	19.6	19.9	19.9	19.6	20.0	19.6	19.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	70.2	69.3	70.2	69.5	69.0	67.0	68.4	68.1	68.8	69.5	69.9	71.8	71.8	67.0	69.3
40 蒸発残留物	mg/L		134			127			135			135		135	127	133
41 陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
47 PH値		7.4	7.3	7.2	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4
48 味																
49 臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
50 色度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.0
51 濁度	度	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.04	0.02	0.02	0.03	0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.04	<0.01	0.02

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 枕木水系 枕木浄水場 送水

	採水月	単位	4月22日	5月20日	6月17日	7月16日	8月26日	9月17日	10月15日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml					0								0	0	0
2	大腸菌						陰性										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.13	0.13	0.12	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.15	0.12	0.14
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	<0.05	0.06
13	ほう素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.15	0.17	0.08	0.07	0.12	0.14	0.11	0.13	0.14	0.07	0.07	0.08	0.17	0.07	0.11
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	mg/L		0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	<0.005	0.001
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	14.5	14.4	14.5	13.7	14.5	14.1	14.4	14.5	14.4	14.4	14.5	15.4	15.4	13.7	14.4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	mg/L	19.7	19.5	19.6	18.5	19.6	19.7	19.3	19.3	19.5	19.6	19.4	19.6	19.7	18.5	19.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	70.0	68.9	69.8	66.6	70.4	68.6	69.3	69.3	69.3	69.5	70.2	75.6	75.6	66.6	69.8
40	蒸発残留物	mg/L		133			137			135			140		140	133	136
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
47	PH値		7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.0
51	濁度	度	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.01

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 枕木水系 枕木浄水場 枕木第1原水

採水月		単位	4月22日	5月20日	6月17日	7月16日	8月26日	9月17日	10月15日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
	10 亜塩素酸	mg/L															
	12 二酸化塩素	mg/L															
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L															
	14 抱水クロラール	mg/L															
	15 農薬類				0.000										0.000	0.000	0.000
	16 残留塩素	mg/L															
	19 遊離炭酸	mg/L															
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	23 臭気強度(TON)																
	27 腐食性(ランゲリア指数)			-1.2			-1.1			-1.2			-1.2		-1.1	-1.2	-1.2
	28 従属栄養細菌						16								16	16	16
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	31 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L															
クリプト対策	大腸菌(最確数)	MPN/100ml		0.0			0.0			2.0			0.0		2.0	0.0	0.5
	嫌気性芽胞菌			陰性			陰性			陰性			陰性				
	クリプトスポリジウム・ジアルジア	個/20L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の項目	電気伝導率	μS/cm	204	205	205	206	207	206	205	205	205	204	205	203	207	203	205
	総酸度	mg/L	5.8	5.9	6.6	5.5	5.3	4.6	6.9	5.3	4.8	5.2	6.0	5.5	6.9	4.6	5.6
	侵食性遊離炭酸	mg/L															
	総アルカリ度	mg/L	63.5	63.5	64.5	62.0	66.0	63.0	63.5	65.5	63.0	66.0	67.5	64.5	67.5	62.0	64.4
	全リン	mg/L															
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.0
	全窒素	mg/L	0.17	0.17	0.16	0.16	0.14	0.12	0.13	0.12	0.16	0.16	0.16	0.15	0.17	0.12	0.15
	硝酸態窒素	mg/L	0.14	0.15	0.15	0.14	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	0.13	0.14
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	7.9	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	6.3	8.5	8.6	8.6	6.3	7.4
	カルシウム(Ca)	mg/L	17.4	17.3	17.4	17.5	17.4	16.8	17.0	17.3	17.4	17.5	17.6	18.1	18.1	16.8	17.4
	カルシウム硬度(Ca×2.497)	mg/L	43.4	43.2	43.4	43.7	43.4	41.9	42.4	43.2	43.4	43.7	43.9	45.2	45.2	41.9	43.4
	マグネシウム(Mg)	mg/L	6.2	6.1	6.2	6.3	6.2	5.9	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.4	6.4	5.9	6.2
	マグネシウム硬度(Mg×4.118)	mg/L	25.5	25.1	25.5	25.9	25.5	24.3	25.1	25.5	25.5	25.5	25.5	26.4	26.4	24.3	25.4
	カリウム(K)	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
	モリブデン(Mo)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シアン化物イオン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L															
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L															
	溶存酸素(DO)	mg/L															
	溶存酸素百分率	%															
	浮遊物質(SS)	mg/L															
	紫外線(UV)吸光度	Abs	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001
	大腸菌群(定性)			陰性			陽性			陽性			陰性				
	大腸菌群(定量)	MPN/100ml		0			8.6			25.6			0.0		25.6	0.0	8.6
	水温	℃	15.6	15.6	17.9	17.0	17.5	18.3	16.2	14.5	14.6	13.5	14.3	14.0	18.3	13.5	15.8

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 枕木水系 枕木浄水場 枕木第2原水

採水月		単位	4月22日	5月20日	6月17日	7月16日	8月26日	9月17日	10月15日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004							<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
	10	亜塩素酸	mg/L														
	12	二酸化塩素	mg/L														
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L														
	14	抱水クロラール	mg/L														
	15	農薬類				0.000									0.000	0.000	0.000
	16	残留塩素	mg/L														
	19	遊離炭酸	mg/L														
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L					<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
	23	臭気強度(TON)															
	27	腐食性(ランゲリア指数)			-1.2			-1.0			-1.2			-1.1	-1.0	-1.2	-1.1
	28	従属栄養細菌						16							16	16	16
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
	31	有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L														
クリプト対策		大腸菌(最確数)	MPN/100ml		0.0			0.0			3.0			0.0	3.0	0.0	0.8
		嫌気性芽胞菌			陰性			陰性			陰性			陰性			
		クリプトスポリジウム・ジアルジア	個/20L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の項目		電気伝導率	μS/cm	205	206	206	205	207	206	206	204	205	205	203	207	203	205
		総酸度	mg/L	6.4	7.2	8.3	6.0	4.6	4.3	8.0	4.8	4.7	5.5	5.9	8.3	4.3	6.0
		侵食性遊離炭酸	mg/L														
		総アルカリ度	mg/L	64.0	64.5	65.5	62.5	66.5	63.5	65.0	65.0	63.5	66.0	66.5	65.5	66.5	64.8
		全リン	mg/L														
		リン酸イオン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		全窒素	mg/L	0.15	0.14	0.14	0.15	0.11	0.10	0.11	0.12	0.14	0.14	0.13	0.15	0.10	0.13
		硝酸態窒素	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12
		アンモニア態窒素	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
		臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		硫酸イオン	mg/L	6.7	5.9	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8	5.5	5.7	5.7	7.1	7.1	7.1	6.1
		カルシウム(Ca)	mg/L	17.9	17.7	17.9	17.8	17.6	17.1	17.5	17.4	17.5	17.8	17.8	18.4	17.1	17.7
		カルシウム硬度(Ca×2.497)	mg/L	44.7	44.2	44.7	44.4	43.9	42.7	43.7	43.4	43.7	44.4	44.4	45.9	42.7	44.2
		マグネシウム(Mg)	mg/L	6.2	6.1	6.2	6.1	6.1	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	5.9	6.1
		マグネシウム硬度(Mg×4.118)	mg/L	25.5	25.1	25.5	25.1	25.1	24.3	24.7	24.7	25.1	25.1	25.5	25.9	24.3	25.1
		カリウム(K)	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
		モリブデン(Mo)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
		シアン化物イオン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L														
		化学的酸素要求量(COD)	mg/L														
		溶存酸素(DO)	mg/L														
		溶存酸素百分率	%														
		浮遊物質(SS)	mg/L														
		紫外線(UV)吸光度	Abs	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.000
		大腸菌群(定性)			陰性			陽性			陽性		陰性				
		大腸菌群(定量)	MPN/100ml		0			26.2			960.6		0.0		960.6	0.0	246.7
		水温	℃	14.7	14.7	16.0	17.3	17.0	18.8	16.7	15.0	13.6	12.2	13.0	11.8	18.8	15.1

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 枕木水系 枕木浄水場 送水

採水月		単位	4月22日	5月20日	6月17日	7月16日	8月26日	9月17日	10月15日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
	10 亜塩素酸	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	12 二酸化塩素	mg/L					<0.06								<0.06	<0.06	<0.06
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラール	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類																
	16 残留塩素	mg/L	0.47	0.47	0.45	0.33	0.46	0.45	0.36	0.24	0.42	0.46	0.38	0.46	0.47	0.24	0.41
	19 遊離炭酸	mg/L															
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	23 臭気強度(TON)						<1								<1	<1	<1
	27 腐食性(ランゲリア指数)			-0.8			-0.3			-0.5			-0.9		-0.3	-0.9	-0.6
	28 従属栄養細菌						3								3	3	3
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
	31 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)	mg/L					<0.000002								<0.000002	<0.000002	<0.000002
クリプト対策	大腸菌(最確数)	MPN/100ml															
	嫌気性芽胞菌																
	クリプトスポリジウム・ジアルジア	個/20L		0			0			0			0		0	0	0
その他の項目	電気伝導率	μS/cm	208	207	209	200	212	211	210	209	209	207	208	208	212	200	208
	総酸度	mg/L	3.3	3.2	3.0	2.5	2.4	2.0	3.2	2.6	4.0	4.8	4.9	4.2	4.9	2.0	3.3
	侵食性遊離炭酸	mg/L															
	総アルカリ度	mg/L	66.0	64.0	67.5	61.5	65.0	67.0	66.0	64.0	65.0	67.0	66.0	67.5	67.5	61.5	65.5
	全リン	mg/L															
	リン酸イオン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	全窒素	mg/L	0.17	0.16	0.14	0.18	0.13	0.12	0.14	0.12	0.15	0.17	0.15	0.15	0.18	0.12	0.15
	硝酸態窒素	mg/L	0.13	0.13	0.12	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.15	0.12	0.14
	アンモニア態窒素	mg/L															
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	7.9	7.1	7.2	6.8	7.1	6.9	7.2	7.0	7.1	7.1	8.5	8.4	8.5	6.8	7.4
	カルシウム(Ca)	mg/L	18.0	17.7	17.9	17.1	18.0	17.6	17.7	17.7	17.7	17.8	17.9	19.4	19.4	17.1	17.9
	カルシウム硬度(Ca×2.497)	mg/L	44.9	44.2	44.7	42.7	44.9	43.9	44.2	44.2	44.2	44.4	44.7	48.4	48.4	42.7	44.6
	マグネシウム(Mg)	mg/L	6.1	6.0	6.1	5.8	6.2	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.6	6.6	5.8	6.1
	マグネシウム硬度(Mg×4.118)	mg/L	25.1	24.7	25.1	23.9	25.5	24.7	25.1	25.1	25.1	25.1	25.5	27.2	27.2	23.9	25.2
	カリウム(K)	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6
	モリブデン(Mo)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シアン化物イオン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L															
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L															
	溶存酸素(DO)	mg/L															
	溶存酸素百分率	%															
	浮遊物質(SS)	mg/L															
	紫外線(UV)吸光度	Abs	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.003	0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	0.001
	大腸菌群(定性)																
	大腸菌群(定量)	MPN/100ml															
	水温	℃	15.7	15.7	22.9	23.8	28.5	28.1	23.6	18.2	12.8	6.8	8.2	9.4	28.5	6.8	17.8

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 枕木水系 枕木浄水場系 枕木管末

	採水月	単位	4月22日	5月20日	6月17日	7月16日	8月26日	9月17日	10月15日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	#REF!	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.004			0.004			0.004			0.004		0.004	0.004	0.004
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.14								0.14	0.14	0.14
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		0.19			0.13			0.14			<0.06		0.19	<0.06	0.12
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
30	ブロモホルム	mg/L		0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					14.4								14.4	14.4	14.4
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	19.6	20.5	19.7	18.7	20.1	19.9	19.9	20.0	19.7	19.9	20.3	19.8	20.5	18.7	19.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		66.5			67.3			67.8			65.3		67.8	65.3	66.7
40	蒸発残留物	mg/L		136			127			132			137		137	127	133
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	PH値		7.8	7.9	7.7	7.6	7.9	7.7	7.6	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.6	7.8
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	201	202	208	199	212	211	201	202	196	208	199	199	212	196	203
	水温	℃	15.7	18.5	22.9	23.8	28.5	28.1	23.6	18.2	12.8	6.8	8.2	9.4	28.5	6.8	18.0

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 飯梨川水系 矢田配水池系 東津田管末

	採水月	単位	4月11日	5月14日	6月12日	7月9日	8月14日	9月11日	10月10日	11月12日	12月10日	1月15日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.07								0.07	0.07	0.07
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		<0.06			0.12			<0.06			<0.06		0.12	<0.06	0.03
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.003			0.002			0.003			<0.001		0.003	<0.001	0.002
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.003			0.006			0.003			0.002		0.006	0.002	0.004
26	臭素酸	mg/L		<0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.010			0.015			0.010			0.003		0.015	0.003	0.010
28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0.002	<0.002	0.001
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004			0.005			0.004			0.001		0.005	0.001	0.004
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.005								0.005	0.005	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					0.007								0.007	0.007	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					12.7								12.7	12.7	12.7
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	11.5	12.5	13.9	13.1	15.5	13.8	10.6	10.8	12.3	13.8	15.3	13.3	15.5	10.6	13.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					20.1								20.1	20.1	20.1
40	蒸発残留物	mg/L					89								89	89	89
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.9	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.6
47	PH値		6.9	7.1	7.0	6.8	7.0	7.0	6.8	7.0	7.1	7.1	7.2	6.9	7.2	6.8	7.0
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	0.7	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.2
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	75	86	98	95	113	100	91	76	86	88	80	80	113	75	90
	水温	℃	13.1	16.3	22.0	24.9	28.6	27.4	20.3	18.1	12.5	8.6	5.6	9.1	28.6	5.6	17.2

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 飯梨川水系 朝酌配水池系 学園南管末

	採水月	単位	4月18日	5月23日	6月20日	7月22日	8月21日	9月24日	10月23日	11月25日	12月12日	1月22日	2月19日	3月24日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.06								0.06	0.06	0.06
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		<0.06			0.11			<0.06			<0.06		0.11	<0.06	0.03
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.003			0.004			0.003			<0.001		0.004	<0.001	0.003
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.004			0.009			0.004			0.003		0.009	0.003	0.005
26	臭素酸	mg/L		0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.012			0.002			0.011			0.006		0.012	0.002	0.008
28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			0.002			<0.002		0.002	<0.002	0.001
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005			0.007			0.004			0.002		0.007	0.002	0.005
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			0.002			<0.001			0.001		0.002	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					0.007								0.007	0.007	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					13.2								13.2	13.2	13.2
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	11.7	13.3	15.7	11.4	16.1	12.1	11.0	11.9	12.5	13.8	15.3	12.9	16.1	11.0	13.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					22.7								22.7	22.7	22.7
40	蒸発残留物	mg/L					82								82	82	82
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
47	PH値		6.9	7.2	7.1	6.8	7.1	7.0	6.9	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	6.8	7.1
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.1
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	82	95	117	86	123	96	87	85	89	88	93	82	123	82	94
	水温	℃	17.5	21.4	25.4	27.6	31.2	26.5	22.4	16.1	12.6	9.0	7.6	11.6	31.2	7.6	19.1

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 飯梨川水系 朝酌配水池系 上宇部尾管末

	採水月	単位	4月22日	5月22日	6月19日	7月18日	8月15日	9月19日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.08								0.08	0.08	0.08
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		0.32			0.23			0.13			<0.06		0.32	<0.06	0.17
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.007			0.009			0.007			0.001		0.009	0.001	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.004			<0.002			<0.002		0.004	<0.002	0.001
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.005			0.012			0.005			0.004		0.012	0.004	0.007
26	臭素酸	mg/L		0.002			0.001			0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.019			0.035			0.020			0.009		0.035	0.009	0.021
28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.002			0.004			<0.002		0.004	<0.002	0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.007			0.011			0.008			0.003		0.011	0.003	0.007
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			0.003			<0.001			0.001		0.003	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.007								0.007	0.007	0.007
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					13.5								13.5	13.5	13.5
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	12.2	13.5	15.9	11.9	15.9	12.5	11.5	11.2	12.3	13.9	15.8	13.4	15.9	11.2	13.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					21.5								21.5	21.5	21.5
40	蒸発残留物	mg/L					92								92	92	92
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
47	PH値		7.1	6.9	7.1	6.9	7.0	7.1	7.0	6.9	7.2	7.2	7.1	6.8	7.2	6.8	7.0
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.6	<0.5	1.6	<0.5	0.2
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.8	<0.1	0.8	<0.1	0.1
	電気伝導率	μS/cm	83	92	115	89	118	98	88	80	87	91	94	82	118	80	93
	水温	℃	17.2	21.7	27.4	25.9	33.3	31.2	21.5	16.0	8.9	6.4	6.2	9.0	33.3	6.2	18.7

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 飯梨川水系 ソフトビジネスパーク配水池系 北陵管末

	採水月	単位	4月3日	5月7日	6月3日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月7日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.13								0.13	0.13	0.13
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		0.09			0.16			0.14			<0.06		0.16	<0.06	0.10
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.003			0.008			0.011			0.002		0.011	0.002	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.003			0.002			<0.002		0.003	<0.002	0.001
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.004			0.007			0.003			0.004		0.007	0.003	0.005
26	臭素酸	mg/L		0.001			0.002			0.002			<0.001		0.002	<0.001	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.012			0.024			0.021			0.009		0.024	0.009	0.017
28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.004			0.004			0.012			<0.002		0.012	<0.002	0.005
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005			0.008			0.007			0.003		0.008	0.003	0.006
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	0.000
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.012								0.012	0.012	0.012
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					0.019								0.019	0.019	0.019
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					11.2								11.2	11.2	11.2
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	12.5	13.2	13.1	12.1	13.6	11.9	13.7	9.9	12.3	13.2	13.8	14.7	14.7	9.9	12.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					17.6								17.6	17.6	17.6
40	蒸発残留物	mg/L					73								73	73	73
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	1.0	0.7	1.1	0.5	0.4	0.3	0.4	1.1	0.3	0.6
47	PH値		7.0	6.9	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.3	6.9	7.2
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	1.2	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	0.2
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	81	89	98	93	101	92	102	76	86	91	91	91	102	76	91
	水温	℃	13.7	18.1	20.4	24.0	28.3	27.6	25.0	18.9	13.7	9.2	6.6	7.6	28.3	6.6	17.8

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 斐伊川水系 大野配水池系 西ノ村管末

	採水月	単位	4月17日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月18日	10月17日	11月14日	12月11日	1月16日	2月18日	3月13日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.27								0.27	0.27	0.27
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		<0.06			0.19			0.17			<0.06		0.19	<0.06	0.09
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.006			0.008			0.008			0.002		0.008	0.002	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.004			0.007			0.003			0.004		0.007	0.003	0.005
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.016			0.024			0.017			0.010		0.024	0.010	0.017
28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.002			0.004			<0.002		0.004	<0.002	0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.006			0.008			0.006			0.003		0.008	0.003	0.006
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.021								0.021	0.021	0.021
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					0.014								0.014	0.014	0.014
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					9.3								9.3	9.3	9.3
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	9.5	10.8	11.0	9.0	10.1	9.7	9.0	7.9	9.6	11.9	13.4	11.3	13.4	7.9	10.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					24.1								24.1	24.1	24.1
40	蒸発残留物	mg/L					61								61	61	61
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
47	PH値		7.4	7.4	7.4	7.1	7.1	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	7.1	7.3
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.4	<0.5	0.2
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.0
	電気伝導率	μS/cm	82	96	103	88	101	101	90	77	85	94	98	85	103	77	92
	水温	℃	17.8	22.0	26.3	27.3	34.3	32.7	24.8	18.6	12.1	7.6	6.9	9.9	34.3	6.9	20.0

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 斐伊川水系 大野配水池系 大垣管末

	採水月	単位	4月17日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月18日	10月17日	11月14日	12月11日	1月16日	2月18日	3月13日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.27								0.27	0.27	0.27
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		<0.06			0.10			0.12			<0.06		0.12	<0.06	0.06
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.003			0.004			0.004			0.001		0.004	0.001	0.003
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.003			0.006			0.003			0.004		0.006	0.003	0.004
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.010			0.017			0.012			0.009		0.017	0.009	0.012
28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			0.002			<0.002		0.002	<0.002	0.001
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004			0.006			0.005			0.003		0.006	0.003	0.005
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.009								0.009	0.009	0.009
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					0.015								0.015	0.015	0.015
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					9.4								9.4	9.4	9.4
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	9.5	10.1	11.0	9.2	9.9	9.0	9.0	7.9	9.7	13.1	13.7	11.0	13.7	7.9	10.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					24.9								24.9	24.9	24.9
40	蒸発残留物	mg/L					63								63	63	63
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5
47	pH値		7.3	7.3	7.2	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.0	7.2
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	82	89	103	91	101	96	91	77	87	98	95	83	103	77	91
	水温	℃	18.1	19.4	21.6	24.0	29.3	28.3	23.3	19.1	13.6	8.5	8.0	10.5	29.3	8.0	18.6

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 斐伊川水系 大野配水池系 上岡管末

	採水月	単位	4月17日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月18日	10月17日	11月14日	12月11日	1月16日	2月18日	3月13日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.28								0.28	0.28	0.28
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		0.16			0.40			0.27			0.08		0.40	0.08	0.23
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.004			0.006			0.006			<0.001		0.006	<0.001	0.004
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.002			0.002			<0.002		0.002	<0.002	0.001
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.003			0.006			0.003			0.004		0.006	0.003	0.004
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.012			0.020			0.014			0.007		0.020	0.007	0.013
28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.002			0.004			<0.002		0.004	<0.002	0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005			0.007			0.005			0.002		0.007	0.002	0.005
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.024								0.024	0.024	0.024
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					0.013								0.013	0.013	0.013
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					10.1								10.1	10.1	10.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	9.9	10.7	11.2	9.5	10.5	9.7	9.2	8.0	9.7	12.8	15.2	11.3	15.2	8.0	10.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					24.8								24.8	24.8	24.8
40	蒸発残留物	mg/L					67								67	67	67
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
47	PH値		7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.1
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	84	94	103	93	103	100	92	77	87	98	104	84	104	77	93
	水温	℃	18.1	19.4	22.9	24.8	27.9	30.2	23.5	18.5	12.7	8.9	8.5	11.0	30.2	8.5	18.9

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 斐伊川水系 大野配水池系 津ノ森管末

	採水月	単位	4月17日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月18日	10月17日	11月14日	12月11日	1月16日	2月18日	3月13日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					0.001								0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.28								0.28	0.28	0.28
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		<0.06			0.11			0.12			<0.06		0.12	<0.06	0.06
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.004			0.007			0.006			<0.001		0.007	<0.001	0.004
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.002			<0.002			<0.002		0.002	<0.002	0.001
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.003			0.007			0.003			0.003		0.007	0.003	0.004
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.012			0.023			0.014			0.006		0.023	0.006	0.014
28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			0.003			<0.002		0.003	<0.002	0.001
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005			0.008			0.005			0.002		0.008	0.002	0.005
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.015								0.015	0.015	0.015
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					0.016								0.016	0.016	0.016
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					9.4								9.4	9.4	9.4
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	10.2	10.2	10.9	9.4	9.9	8.9	8.9	7.8	9.6	13.1	15.9	11.1	15.9	7.8	10.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					24.3								24.3	24.3	24.3
40	蒸発残留物	mg/L					72								72	72	72
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5
47	PH値		7.1	7.2	7.0	6.8	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	6.8	7.1
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	83	89	100	91	100	94	90	76	86	97	106	84	106	76	91
	水温	℃	18.4	19.7	24.8	25.8	32.5	32.2	23.7	16.7	11.5	7.6	8.2	10.7	32.5	7.6	19.3

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 斐伊川水系 魚瀬配水池系 魚瀬管末

	採水月	単位	4月17日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月18日	10月17日	11月14日	12月11日	1月16日	2月18日	3月13日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.27								0.27	0.27	0.27
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		<0.06			0.20			0.16			<0.06		0.20	<0.06	0.09
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.004			0.008			0.007			<0.001		0.008	<0.001	0.005
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.004			0.007			0.003			0.004		0.007	0.003	0.005
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.013			0.024			0.016			0.008		0.024	0.008	0.015
28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			0.003			<0.002		0.003	<0.002	0.001
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005			0.008			0.006			0.003		0.008	0.003	0.006
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.013								0.013	0.013	0.013
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					0.009								0.009	0.009	0.009
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					9.5								9.5	9.5	9.5
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	9.5	10.7	11.0	9.2	10.1	9.4	9.0	8.0	9.5	12.8	14.9	11.1	14.9	8.0	10.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					24.4								24.4	24.4	24.4
40	蒸発残留物	mg/L					66								66	66	66
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5
47	PH値		7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	83	95	103	90	101	99	91	77	85	96	102	84	103	77	92
	水温	℃	17.3	19.9	24.5	26.3	32.5	30.1	23.4	18.4	12.0	7.5	7.9	10.8	32.5	7.5	19.2

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 斐伊川水系 長江配水池系 西長江管末

	採水月	単位	4月17日	5月16日	6月13日	7月11日	8月8日	9月18日	10月17日	11月14日	12月11日	1月16日	2月18日	3月13日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.28								0.28	0.28	0.28
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		<0.06			0.11			0.12			<0.06		0.12	<0.06	0.06
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.004			0.006			0.008			<0.001		0.008	<0.001	0.005
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.004			0.007			0.004			0.003		0.007	0.003	0.005
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.013			0.022			0.019			0.006		0.022	0.006	0.015
28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.002			0.004			<0.002		0.004	<0.002	0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005			0.008			0.007			0.002		0.008	0.002	0.006
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.009								0.009	0.009	0.009
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					0.007								0.007	0.007	0.007
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					9.2								9.2	9.2	9.2
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	9.6	10.7	10.9	9.0	9.9	9.1	8.8	7.8	9.6	12.9	15.0	11.1	15.0	7.8	10.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					25.4								25.4	25.4	25.4
40	蒸発残留物	mg/L					82								82	82	82
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
47	PH値		7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	83	97	105	92	103	98	92	79	87	98	104	85	105	79	94
	水温	℃	16.9	19.8	23.2	25.8	30.2	30.0	25.1	19.5	15.0	9.9	8.8	10.8	30.2	8.8	19.6

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 斐伊川水系 古志第2配水池系 薦津管末

	採水月	単位	4月18日	5月23日	6月20日	7月22日	8月21日	9月24日	10月23日	11月25日	12月12日	1月22日	2月19日	3月24日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.11								0.11	0.11	0.11
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		0.08			0.22			0.14		<0.06			0.22	<0.06	0.11
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.007			0.008			0.005		0.001			0.008	0.001	0.005
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.005			0.011			0.004		0.004			0.011	0.004	0.006
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.019			0.031			0.015		0.009			0.031	0.009	0.019
28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.002			<0.002			0.003		<0.002			0.003	<0.002	0.001
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.007			0.010			0.006		0.003			0.010	0.003	0.007
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			0.002			<0.001		0.001			0.002	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008		<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					12.2								12.2	12.2	12.2
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	12.7	13.2	15.6	10.9	16.1	12.6	12.3	9.4	9.9	14.2	16.3	12.3	16.3	9.4	13.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					25.7								25.7	25.7	25.7
40	蒸発残留物	mg/L					76								76	76	76
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
47	PH値		7.1	7.3	7.3	7.1	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.4	7.1	7.2
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.0
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	95	100	124	89	122	103	97	86	89	98	105	83	124	83	99
	水温	℃	16.4	20.0	24.6	25.9	30.2	29.2	23.9	16.3	13.4	9.4	8.8	12.1	30.2	8.8	19.2

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 斐伊川水系 春日配水池系 比津が丘管末

	採水月	単位	4月18日	5月23日	6月20日	7月22日	8月21日	9月24日	10月23日	11月25日	12月12日	1月22日	2月19日	3月24日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.31								0.31	0.31	0.31
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		<0.06			0.11			<0.06			<0.06		0.11	<0.06	0.03
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.003			0.004			0.002			<0.001		0.004	<0.001	0.002
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.004			0.007			0.004			0.003		0.007	0.003	0.005
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.011			0.020			0.010			0.006		0.020	0.006	0.012
28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.004			0.007			0.004			0.002		0.007	0.002	0.004
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			0.002			<0.001			0.001		0.002	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.005								0.005	0.005	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					0.006								0.006	0.006	0.006
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					9.6								9.6	9.6	9.6
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	9.9	10.5	11.4	8.9	11.2	9.7	9.1	9.4	10.0	14.0	15.9	11.2	15.9	8.9	10.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					25.7								25.7	25.7	25.7
40	蒸発残留物	mg/L					79								79	79	79
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
47	PH値		6.9	7.3	7.2	6.9	7.2	7.2	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	6.9	7.1
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	83	92	108	87	108	102	94	86	89	97	105	82	108	82	94
	水温	℃	15.9	19.4	23.6	25.7	29.1	28.0	23.2	17.2	14.4	10.4	8.5	11.2	29.1	8.5	18.9

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 斐伊川水系 納蔵配水池 納蔵管末

	採水月	単位	4月3日	5月7日	6月3日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月7日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.35								0.35	0.35	0.35
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		0.09			0.18			0.18			<0.06		0.18	<0.06	0.11
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.004			0.008			0.007			0.001		0.008	0.001	0.005
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.003			<0.002			<0.002		0.003	<0.002	0.001
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.004			0.005			0.004			0.004		0.005	0.004	0.004
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.013			0.020			0.017			0.008		0.020	0.008	0.015
28	トリクロロ酢酸	mg/L		0.003			0.003			0.004			<0.002		0.004	<0.002	0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.005			0.007			0.006			0.003		0.007	0.003	0.005
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.009								0.009	0.009	0.009
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					0.006								0.006	0.006	0.006
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					8.8								8.8	8.8	8.8
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	10.8	11.0	10.6	10.1	10.0	11.4	10.2	8.8	10.3	10.9	13.5	14.3	14.3	8.8	11.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					23.3								23.3	23.3	23.3
40	蒸発残留物	mg/L					64								64	64	64
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5
47	PH値		7.2	7.2	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.5	7.2	7.3
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.1
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	84	94	100	100	100	108	103	89	91	91	99	101	108	84	97
	水温	℃	13.7	19.6	22.3	26.5	31.0	30.4	26.9	19.4	13.9	9.5	7.7	8.3	31.0	7.7	19.1

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 斐伊川水系 川部配水池系 川部管末

	採水月	単位	4月22日	5月22日	6月19日	7月18日	8月15日	9月19日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.28								0.28	0.28	0.28
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		0.10			0.14			0.19			0.07		0.19	0.07	0.13
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.006			0.009			0.008			0.001		0.009	0.001	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.004			0.009			0.005			0.004		0.009	0.004	0.006
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.016			0.030			0.020			0.009		0.030	0.009	0.019
28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.002			0.003			<0.002		0.003	<0.002	0.001
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.006			0.010			0.007			0.003		0.010	0.003	0.007
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			0.002			<0.001			0.001		0.002	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.023								0.023	0.023	0.023
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					0.006								0.006	0.006	0.006
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					9.6								9.6	9.6	9.6
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	10.1	10.4	11.3	9.0	10.5	9.4	9.0	8.5	10.2	13.5	13.8	11.1	13.8	8.5	10.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					26.4								26.4	26.4	26.4
40	蒸発残留物	mg/L					83								83	83	83
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
47	PH値		7.6	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4	7.2	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.1	7.4
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	87	92	108	93	108	103	95	83	90	101	98	84	108	83	95
	水温	℃	17.2	19.8	24.8	25.4	30.8	30.4	23.0	19.1	8.3	8.5	7.8	10.1	30.8	7.8	18.8

令和6年度 水質検査結果集計表

(採水場所) 斐伊川水系 持田配水池系 長海管末

	採水月	単位	4月22日	5月22日	6月19日	7月18日	8月15日	9月19日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日	最高	最低	平均
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0.28								0.28	0.28	0.28
12	フッ素及びその化合物	mg/L					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08
13	ほう素及びその化合物	mg/L					<0.10								<0.10	<0.10	<0.10
14	四塩化炭素	mg/L					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	mg/L					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L		0.07			0.15			0.10			<0.06		0.15	<0.06	0.08
22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	mg/L		0.005			0.010			0.006			<0.001		0.010	<0.001	0.005
24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.003			<0.002			<0.002		0.003	<0.002	0.001
25	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.004			0.009			0.004			0.003		0.009	0.003	0.005
26	臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L		0.015			0.031			0.016			0.006		0.031	0.006	0.017
28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.002			0.003			0.002			<0.002		0.003	<0.002	0.001
29	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.006			0.010			0.006			0.002		0.010	0.002	0.006
30	ブロモホルム	mg/L		<0.001			0.002			<0.001			0.001		0.002	<0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.038								0.038	0.038	0.038
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L					<0.03								<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	mg/L					0.006								0.006	0.006	0.006
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					9.6								9.6	9.6	9.6
37	マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	mg/L	10.1	10.2	11.3	8.8	10.6	9.2	9.1	8.6	10.3	13.8	14.2	11.0	14.2	8.6	10.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					26.2								26.2	26.2	26.2
40	蒸発残留物	mg/L					87								87	87	87
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L					<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	mg/L					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
47	PH値		7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	度	<0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	1.1	0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	0.3
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	電気伝導率	μS/cm	88	92	108	91	107	101	95	83	89	100	98	83	108	83	95
	水温	℃	17.0	19.4	24.6	25.1	29.9	29.5	22.5	17.8	9.9	8.6	7.9	9.2	29.9	7.9	18.5

3、農薬類の検査について

令和6年度農薬類(115項目)検査結果

※115項目のうち検出された項目のみ記載(mg/L)

千本原水


No.	項目名	目標値	5月	目標値との比	6月	目標値との比	7月	目標値との比	検出回数
16	イプフェンカルバゾン	0.002			0.00003	0.015			1
61	テフリルトリオン	0.002	0.00020	0.100	0.00057	0.285			2
70	ピラクロニル	0.01			0.0001	0.010			1
88	プレチラクロール	0.05	0.0011	0.022					1
	目標値との比の合計	1以下		0.122		0.310	ND	0.000	

大谷原水

No.	項目名	目標値	5月	目標値との比	6月	目標値との比	7月	目標値との比	検出回数
61	テフリルトリオン	0.002			0.00002	0.010	0.00003	0.015	2
	目標値との比の合計	1以下	ND	0.000		0.010		0.015	

結果:千本原水、大谷原水とも全て目標値以下でした。

松江西部水質検査地点

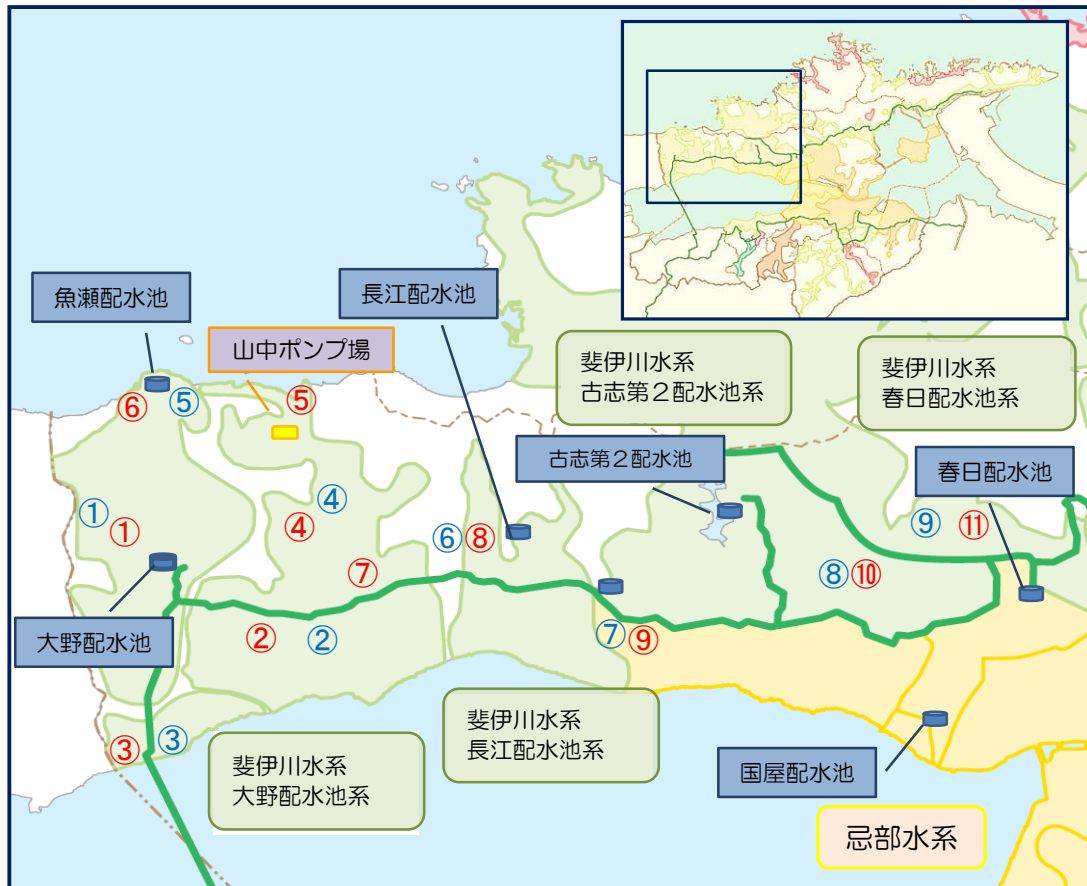


毎日検査

番号	水系	配水池等	採水地点	番号	水系	配水池等	採水地点
①	斐伊川	大野配水池	上根尾	⑦	斐伊川	長江配水池	本谷
②	〃	〃	大垣町	⑧	〃	〃	西長江
③	〃	〃	津ノ森	⑨	忌部水系	国屋配水池	朝日が丘
④	〃	〃	上岡	⑩	斐伊川	古志第2配水池	薦津
⑤	〃	山中ポンプ場	六坊	⑪	〃	春日配水池	西法吉
⑥	〃	〃	魚瀬				

水質基準検査

番号	水系	配水池等	採水地点	番号	水系	配水池等	採水地点
①	斐伊川	大野配水池	西の村	⑥	斐伊川	長江配水池	西長江
②	〃	〃	大垣町	⑦	忌部水系	国屋配水池	朝日が丘
③	〃	〃	津ノ森	⑧	斐伊川	古志第2配水池	薦津
④	〃	〃	上岡	⑨	〃	春日配水池	比津が丘
⑤	〃	山中ポンプ場	魚瀬				

松江中央水質検査地点

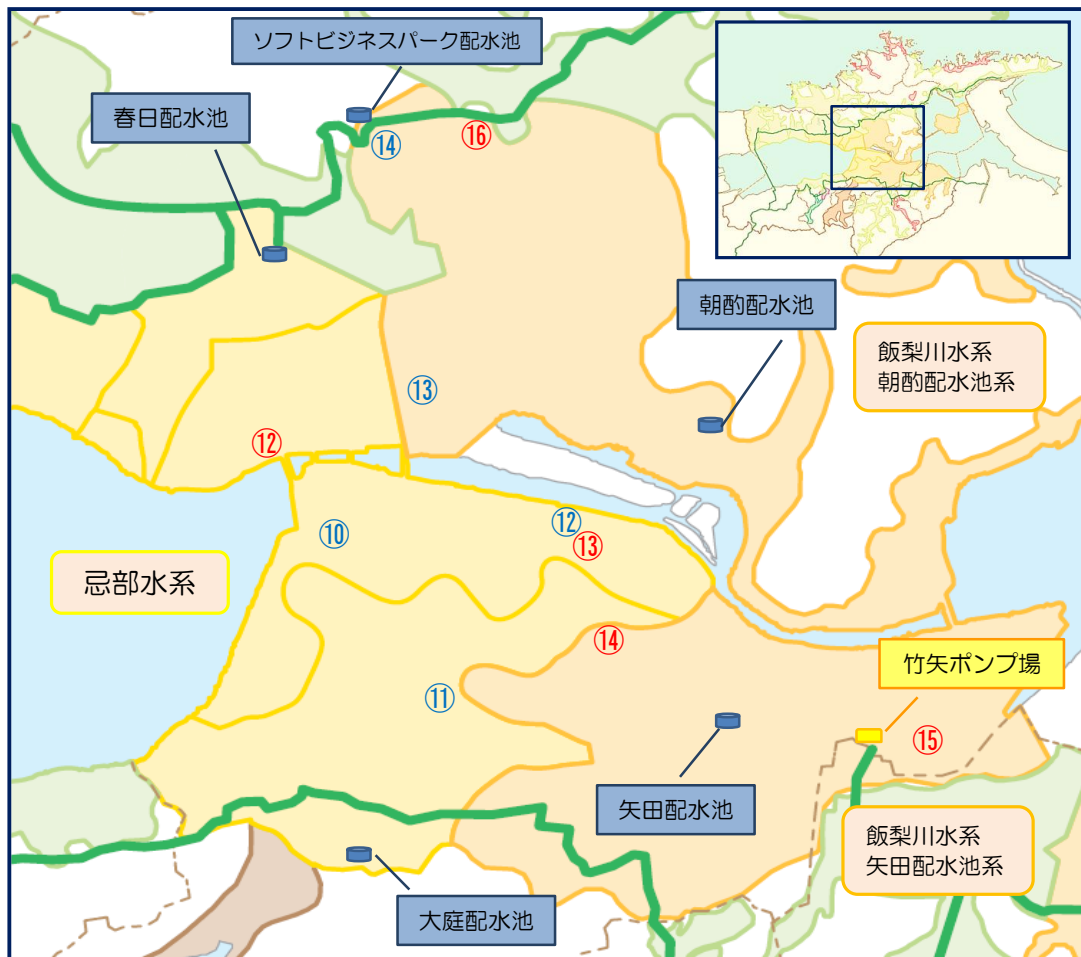

毎日検査

番号	水系	配水池等	採水地点	番号	水系	配水池等	採水地点
⑫	忌部	忌部浄水場	西茶	⑮	飯梨川	矢田配水池	竹矢
⑬	〃	大庭配水池	東津田	⑯	飯梨川	朝酌配水池	西持田
⑭	飯梨川	矢田配水池	東津田				

水質基準検査

番号	水系	配水池等	採水地点	番号	水系	配水池等	採水地点
⑩	忌部	忌部浄水場	上乃木	⑬	飯梨川	朝酌配水池	学園南
⑪	〃	大庭配水池	古志原	⑭	飯梨川	ソフトビジネスパーク配水池	北陵
⑫	飯梨川	矢田配水池	東津田				

松江東部水質検査地点




毎日検査

番号	水系	配水池等	採水地点	番号	水系	配水池等	採水地点
⑰	斐伊川	持田配水池	西持田	⑳	斐伊川	持田配水池	長海
⑱	〃	納蔵配水池	納蔵	㉑	〃	万原配水池	手角
㉒	〃	川部配水池	川部	㉓	枕木	枕木浄水場	枕木
㉔	〃	持田配水池	本庄	㉕	飯梨川	朝酌配水池	上宇部尾

水質基準検査

番号	水系	配水池等	採水地点	番号	水系	配水池等	採水地点
⑮	斐伊川	納蔵配水池	納蔵	⑱	枕木	枕木浄水場	枕木
⑯	〃	川部配水池	川部	㉒	飯梨川	朝酌配水池	上宇部尾
⑰	〃	持田配水池	長海				

松江左水水系水質検査地点

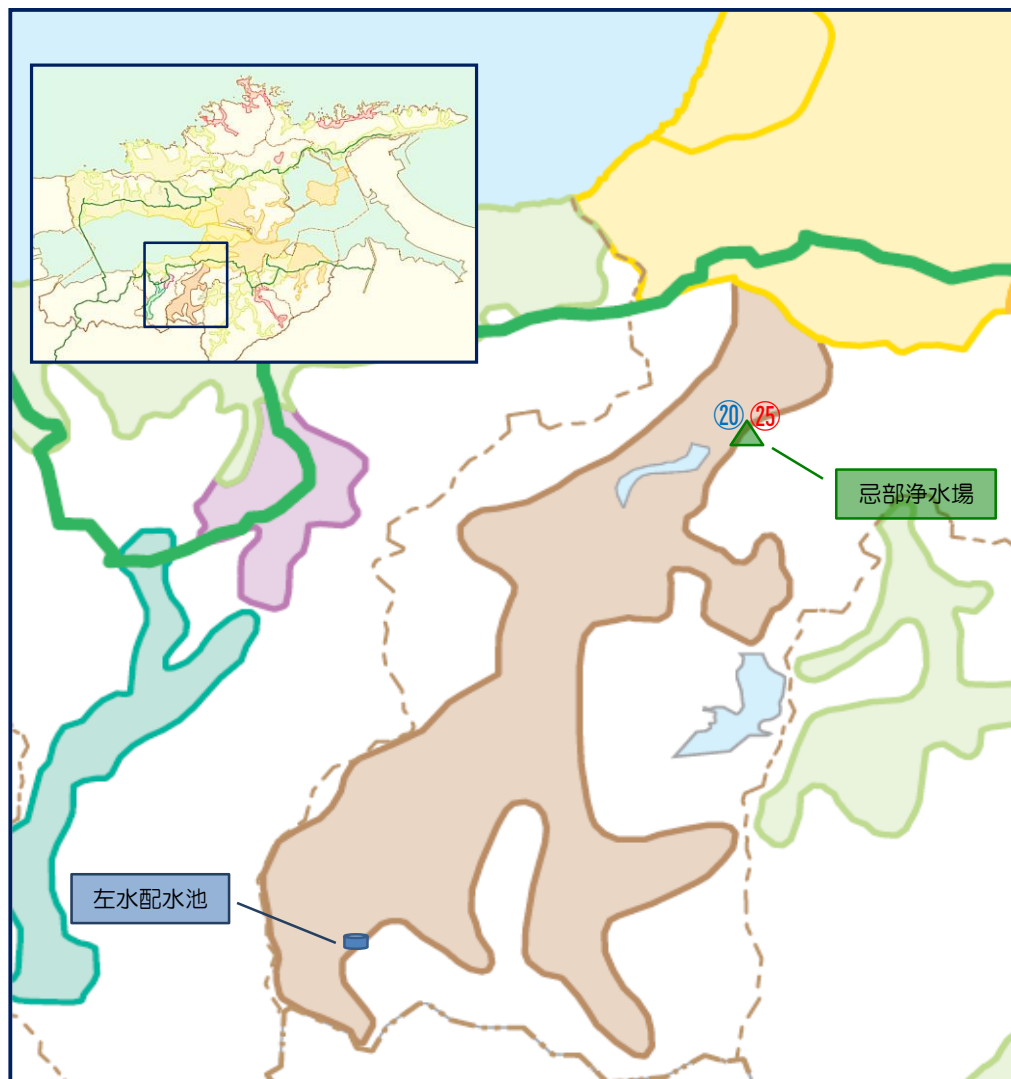

毎日検査

番号	水系	配水池等	採水地点
②⑤	左水	左水配水池	東忌部

水質基準検査

番号	水系	配水池等	採水地点
②①	左水	左水配水池	東忌部